


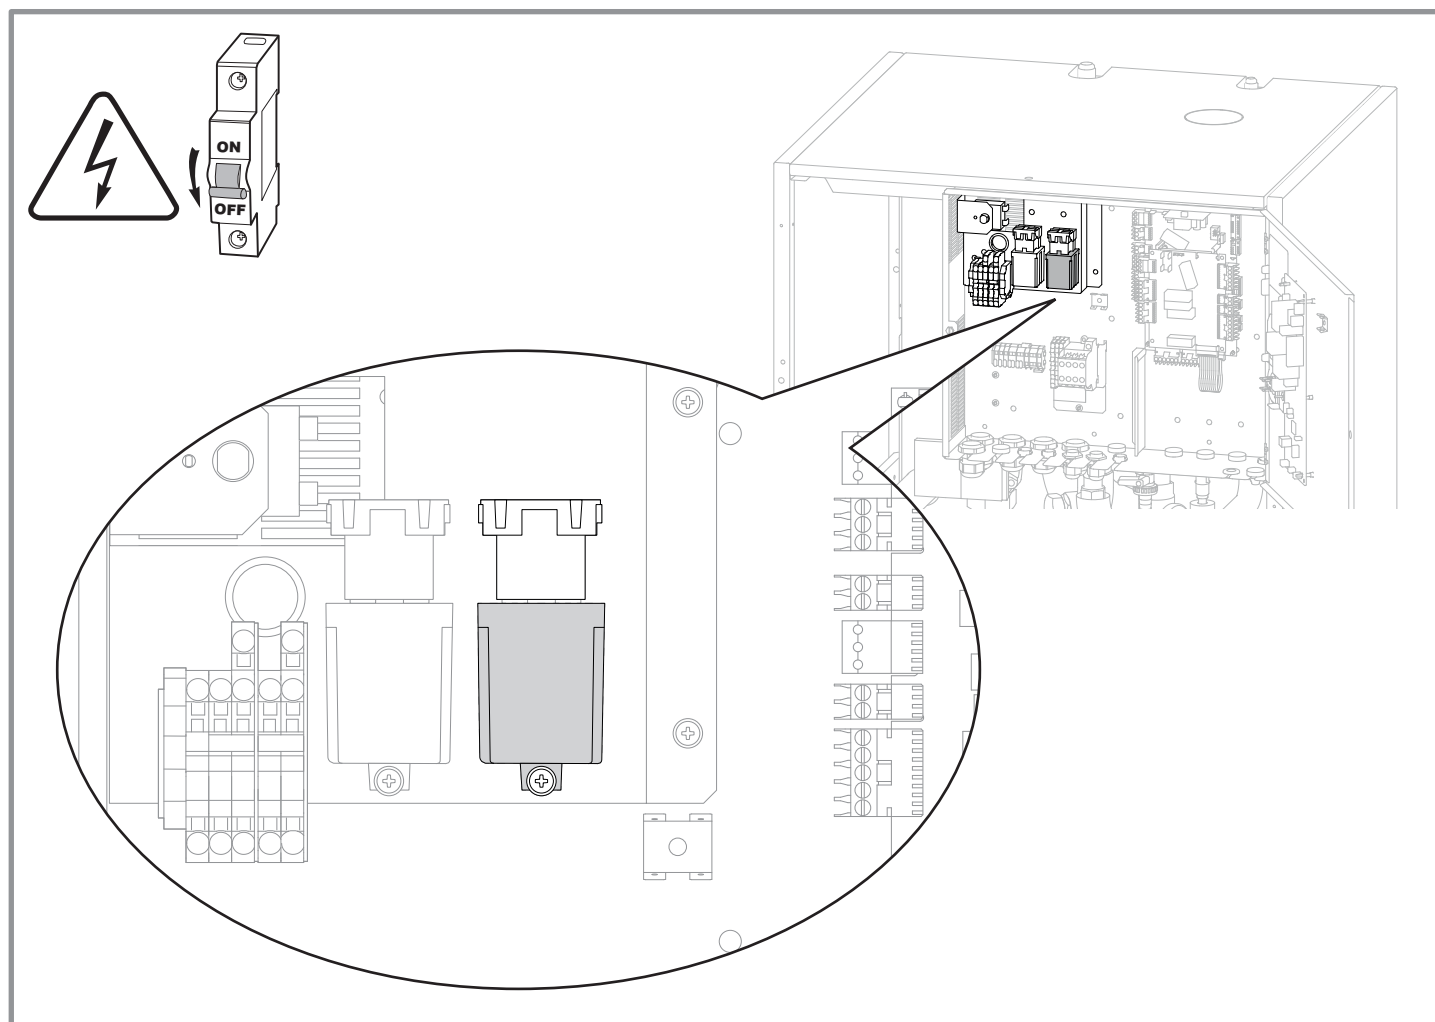

U0587920\_1824\_FR\_3

13/01/2021

# Kit relais appoint électrique

**Code 075327**

## • Alimentation des appoints électriques

Le module hydraulique comporte deux étages d'appoints électriques installés dans le ballon échangeur.

| <i>Pompe à chaleur</i>       | <i>Appoints électriques</i> |                           | <i>Alimentation des appoints électriques</i> |                                         |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Modèle</i>                | <i>Puissance</i>            | <i>Intensité nominale</i> | <i>Câble<br/>(phase, neutre, terre)</i>      | <i>Calibre disjoncteur<br/>courbe C</i> |
| Sans kit Relais Appoint 6 kW | 3 kW                        | 13 A                      | 3 x 1.5 mm <sup>2</sup>                      | 16 A                                    |
| Avec kit Relais Appoint 6 kW | 2 x 3 kW                    | 26.1 A                    | 3 x 6 mm <sup>2</sup>                        | 32 A                                    |

⚠ Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée.

